

APSTIPRINU:

SIA "VIND"

Valdes loceklis

Aigars Āboltnis _____
(paraksts)*

*Datums skatāms laika zīmogā**



UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA

ADRESE: Limbažu iela 3, Valmiera, LV-4201

2024.

SATURS

1. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS OBJEKTA VAI PUBLISKA OBJEKTA VISPĀRĪGA UN UGUNSDROŠĪBU RAKSTUROJOŠĀ INFORMĀCIJA	3
1.1. Objekta un teritorijas lietošanas veids	4
1.2. Teritorijā, Objektā, tā ugunsdrošības nodalījumos un stāvos esošās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas	4
1.3. Apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība	4
1.4. Ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība	4
1.5. Maksimāli pieļaujamā uguns slodze (MJ/m^2) vai maksimāli pieļaujamais vielu un priekšmetu daudzums, kas vienlaikus var atrasties ražošanas vai noliktavas Objektā	5
1.6. Iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai	5
1.7. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits Objektā	6
2. ATBILSTOŠI OBJEKTA VAI TERITORIJAS LIETOŠANAS VEIDAM – CITAS UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS UN NORĀDĪJUMI, KAS NAV MINĒTI ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ	7
3. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK UZTURĒTI EVAKUĀCIJAS CEĻI UN PIEBRAUCAMIE CEĻI PIE OBJEKTA	7
4. OBJEKTA UGUNSDROŠĪBAI NOZĪMĪGO INŽENIERTEHNISKO SISTĒMU EKSPLOATĀCIJAS PRASĪBAS, DROŠĪBAS PASĀKUMI, KAS VEICAMI UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS BOJĀJUMA LAIKĀ, UN UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS IEKĀRTU (IERĪČU) EKSPLOATĀCIJAS TERMIŅŠ	8
5. TEHNOLOĢISKĀ PROCESA APRAKSTS, SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA UN UGUNSBĪSTAMĪBA, LIETOJAMO UN UZGLABĀJAMO VIELU UN PRIEKŠMETU SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA UN UGUNSBĪSTAMĪBA, KĀ ARĪ MINĒTO VIELU UN PRIEKŠMETU IZMANTOŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS KĀRTĪBA	8
6. UGUNSBĪSTAMO DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA	8
7. RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ	8
7.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) izsaukšanas kārtība	8
7.2. Cilvēku evakuācijas kārtība	8
7.3. Kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai	10
7.4. Inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība	11
7.5. Elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība	11
7.6. Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā uguns aizsardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtība	11
7.7. Materiālo vērtību evakuācijas kārtība	11
7.8. Atbildīgo personu pienākumi ugunsgrēka gadījumā	11
7.9. Iedzīvotāju un nodarbināto pienākumi ugunsgrēka gadījumā	12
PIELIKUMI	13

1. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS OBJEKTA VAI PUBLISKA OBJEKTA VISPĀRĪGA UN UGUNSDROŠĪBU RAKSTUROJOŠA INFORMĀCIJA

Šī instrukcija ir izstrādāta pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, kā arī citu ugunsdrošības normatīvu aktu prasībām.

Par ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālās, administratīvās, disciplinārās un materiālās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Objekta atbildīgā persona var izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar ugunsdrošību saistīto procesu dokumentēšanā. Ar Objekta ugunsdrošību saistītos elektroniskos dokumentus paraksta atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādi regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Atbildīgā persona nodrošina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam iespēju piekļūt ar Objekta ugunsdrošību saistītajiem elektroniskajiem dokumentiem un pārliecināties par to autentiskumu un integritāti.

Instrukcijas mērķis – izskaidrot personām ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļa nama telpās un teritorijā, turpmāk – Objekts, lai samazinātu iespējamo apdraudējumu. Instrukcijas prasības spēkā visu laiku, kamēr apsaimniekošanas uzņēmuma nodarbinātais vai nama iedzīvotāji atrodas iepriekš minētā Objekta telpās un teritorijā. Sekmēt Objekta drošību, nodarbināto veselības (dzīvības) aizsardzību un materiālo vērtību pasargāšanu.

Instrukcijas lietotāji – visi Objektā nodarbinātie, organizatoriski iesaistītās personas un personas, kas Objektā veic pagaidu darbus, atrodas praksē vai apmācībās, kā arī nomnieki, iedzīvotāji.

Instrukcijas definīcijas:

Objekts – ēka, būve, tās daļa.

Teritorija – zemesgabals, kurā atrodas Objekts, un zemesgabals, kas robežojas ar Objektu, vai neapbūvēts zemesgabals.

Elektroinstalācija – elektrosistēmas zemsprieguma daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju lietotāja elektroietaisēs no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroierīcei.

Evakuācijas ceļš – drošs un viegli atrodams kustības ceļš, kas sākas jebkurā būves punktā, kurā pastāvīgi var uzturēties būves lietotāji, un kas ved uz evakuācijas izeju.

Nodarbinātais – visi Objektā nodarbinātie, organizatoriski iesaistītās personas, kā arī personas, kuras veic darbu Objektā uz līguma pamata vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti Objektā, atrodas praksē vai apmācībā.

Atbildīgā persona par ugunsdrošību – ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts nomas līgumā. Atbildīgā persona par ugunsdrošību Objektā ir tā apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “VIND” valdes loceklis Aigars Āboltiņš.

1.1.Objekta un teritorijas lietošanas veids

I lietošanas veids – dzīvojamās ēkas un telpas, tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas, saimniecības ēkas un būves.

Objekts ir 2 stāvu daudzdzīvokļu ēka ar divām kāpņutelpām. Ēkā kopā atrodas 8 dzīvokļi, pirmajā kāpņu telpā – 3, otrajā – 5. Viens dzīvoklis ir izvietots atsevišķi no daudzdzīvokļu ēkas – nelielā namā ēkas pagalmā. Objekta ēkas kopējā platība ir 430 m², koplietošanas telpu kopējā platība ir 90 m². Ēkas pagalmā izvietotas slēgta tipa novietnes cietā kurināmā uzglabāšanai.

1.2. Teritorijā, Objektā, tā ugunsdrošības nodalījumos un stāvos esošās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas

1.2.1. Objektā nav ierīkotas ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas.

1.3.Apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība

1.3.1. Objektā katra dzīvokļa apsildi nodrošina cietā kurināmā apkures ierīce.

1.3.1.1.Cietā kurināmā apkures ierīces kurtuves priekšā degtspējīga materiāla grīda jāpārklāj ar degtnespējīgu materiālu, kura izmērs pārsniedz kurtuves platuma izmērus vismaz par 150 mm no kurtuves sānu malām un vismaz 300 mm tās priekšā.

1.3.1.2.Apkures iekārtu uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām un apkures iekārtu izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.

1.3.1.3.Ekspluatējot apkures katlus un sistēmas atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām, tās nepaaugstina Objekta ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību.

1.3.1.4.Sodrēji no ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvada un apkures iekārtas/ierīces jātīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīce un iekārta ir apkures ierīce un iekārta, kura neakumulē (sevi neuzkrāj) siltumu ilgāk par trim stundām.

1.3.1.5.Cietā kurināmā apkures iekārta/ierīce un dūmvads jātīra reizi gadā.

1.3.1.6.Apkures iekārtas/ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude jāveic reizi piecos gados.

1.3.1.7.Aizliegts:

1.3.1.7.1. izmantot bojātas apkures iekārtas, ierīces un dūmvadu;

1.3.1.7.2. pārkurināt apkures iekārtu vai ierīci;

1.3.1.7.3. novietot un uzglabāt degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) uz apkures iekārtas un ierīces;

1.3.1.7.4. novietot un uzglabāt degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) pie apkures iekārtas un ierīces tuvāk par 0,5 m;

1.3.1.7.5. novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) kurtuves priekšā tuvāk par 1,2 m;

1.3.1.7.6. iekuršanai izmantot degtspējīgus šķidrumus, izņemot speciāli šim nolūkam rūpnieciski izgatavotos šķidrumus;

1.3.1.7.7. kurināt apkures iekārtu un ierīci ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus;

1.3.1.7.8. dūmvadu attīrīt, to izdedzinot;

1.3.1.7.9. izmantot dūmvadu tam neparedzētiem nolūkiem (elektroinstalācijas, elektronisko sakaru tīklu vai citu inženiertīklu tranzītam).

1.3.1.8.Atbildīgo personu par ugunsdrošību pienākumi:

1.3.1.8.1. apkures iekārtas un ierīces uzturēt darba kārtībā un ekspluatēt saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām un apkures ierīču izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.

1.3.1.9.Nodarbināto pienākumi:

1.3.1.9.1. aizliegts izmantot bojātas, paštaisītas apkures iekārtas/ierīces;

1.3.1.9.2. aizliegts atstāt pārvietojamās apkures iekārtas/ierīces bez uzraudzības.

1.4.Ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība

1.4.1. Objekta ēkā ir ierīkoti dabiskās ventilācijas kanāli.

1.4.1.1.Dabiskās ventilācijas kanālu tīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē.

1.4.1.2.Dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude jāveic ne retāk kā reizi desmit gados.

1.4.1.3.Aizliegts:

1.4.1.3.1. izmantot dabiskās ventilācijas kanālu tam neparedzētiem nolūkiem (elektroinstalācijas, elektronisko sakaru tīklu vai citu inženiertīklu tranzītam);

1.4.1.3.2. dabiskās ventilācijas kanālu attīrīt, to izdedzinot.

1.4.1.4.Atbildīgās personas par ugunsdrošību pienākumi:

1.4.1.4.1. uzraudzīt, lai ventilācijas kanāli netiktu aizkrauti vai tajos neglabātu materiālus un priekšmetus;

1.4.1.4.2. veikt regulāru ventilācijas kanālu apkopi;

1.4.1.4.3. uzraudzīt, lai ventilācijas kanāli vienmēr būtu lietošanas kārtībā, kā arī, ja ir radušies bojājumi, nekavējoties organizēt to novēršanu;

1.4.1.4.4. uzraudzīt, lai ventilācijas kanālus ekspluatētu atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām.

1.5.Maksimāli pieļaujamā ugunsslodze (MJ/m²) vai maksimāli pieļaujamais vielu un priekšmetu daudzums, kas vienlaikus var atrasties ražošanas vai noliktavas Objektā

1.5.1. Ugunsslodzes aprēķina prasība neattiecas, jo Objekts nav ražošanas vai materiālu uzglabāšanas Objekts.

1.6.Iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai

Tabula 1.

Objektā iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to samazināšanai

Nr. p.k.	Ugunsgrēka risks vai iespējamais cēlonis	Profilaktiskie pasākumi ugunsgrēka izcelšanas nepieļaušanai	Piezīmes
1	2	3	4
1.	Neuzmanīga rīcība ar atklātu uguni	1. Kategorisks aizliegums Objektā telpās veikt jebkādas darbības vai rīkoties ar atklātu uguni. Aizliegts dedzināt sveces, brīnumsveces, sērkokļus, šķiltavas u.c.	1. Kontroles funkcijas veic Objekta atbildīgais par ugunsdrošību.
2.	Tīša dedzināšana	1. Ēkas ieejas durvis uzturēt darba kārtībā, kas neļauj trešo personu nesankcionēto iekļūšanu ēkā. 2. Veikt regulāras apgaitas pa telpām un teritoriju.	1. Kontroles funkcijas veic Objekta atbildīgais par ugunsdrošību.
3.	Neuzmanīga smēķēšana	1. Kategorisks aizliegums smēķēt Objektā telpās.	1. Kontroles funkcijas veic Objekta atbildīgais par ugunsdrošību. 2.Nodarbināto un iedzīvotāju pienākumi.

Tabulas 1. turpinājums

1	2	3	4
4.	Elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču pārslodzes, īssavienojumi, bez uzraudzības atstātas elektroietaisies, bojātu elektroierīču izmantošana  1. attēls. Zīme "Bīstami, elektrība".	1. Uzraudzīt, lai netiktu novietoti degtspējīgie materiāli tuvāk par 0,5 m no elektriskajiem gaismas ķermeņiem. 2. Uzraudzīt, lai tiktu attīrītas elektroiekārtas un elektroaparāti (sadales ierīces, gaismas ķermeņi, vadi u.tml.) no degtspējīgiem putekļiem un nosēdumiem. 3. Uzraudzīt, lai visi elektrosadales skapji būtu pastāvīgi aizslēgti, apzīmēti (<i>skat. 1. attēlu</i>) un aprīkoti ar svirslēdži elektroenerģijas atslēgšanai. 4. Uzraudzīt, lai netiktu izmantotas bojātas elektroiekārtas, vadi, paštaisīti elektriski sildītāji, bojātas rozetes, bojātas atzarošanas kārbas un savienotāj-kārbas, svirslēdži un citas bojātas elektroiekārtas un to izstrādājumi. 5. Uzraudzīt, lai netiktu lietoti nekalibrēti un paštaisīti elektrotīklu aizsardzības drošinātāji. 6. Uzraudzīt, lai netiktu atstāti bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietaisies, ja ekspluatācijas noteikumos tas aizliegts.	1. Kontroles funkcijas veic Objekta atbildīgais par ugunsdrošību.
		1. Ievērot elektroietaišu ražotāja noteiktās prasības. 2. Neatstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas. 3. Nelietot bojātas elektroierīces.	1. Nodarbināto pienākumi.
5.	Elektrovadu īssavienojums	1. Savlaicīga elektrovadu izolācijas pretestību mērījumu veikšana un kontaktsavienojumu pārbaude; 2. Nekalibrēto (paštaisīto) vai spriegumam neatbilstošo drošinātāju izmantošanas aizliegšana.	1. Reizi desmit gados to organizē ēkas apsaimniekotājs.
6.	Zibens lādiņš	1. Savlaicīga attiecīgu aizsardzības elementu pārbaude.	1. Reizi desmit gados to organizē ēkas apsaimniekotājs.
7.	Ugunsgrēks Objektā teritorijā	1. Teritoriju uztur brīvu no degtspējīgiem atkritumiem, bet 10 m platu joslu ap Objektu attīra no sausās zāles un kultūraugu atliekām. 2. Ceļus un piebrauktuves pie Objekta uztur tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu. 3. Ja teritorijā izlijušas šķidras degtspējīgas vielas, tās nekavējoties savāc, un vietas, kur tās izlijušas, apkaisa ar absorbējošu vielu. Absorbējošo vielu pēc tam savāc un uzglabā speciāli iekārtotā un apzīmētā vietā. 4. Teritorijā aizliegts: 4.1. ierobežot teritoriju tā, ka tiek traucēta ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšana Objektam; 4.2. izliet šķidras degtspējīgas vielas kanalizācijas sistēmā	1. Organizē un kontroles funkcijas veic atbildīgā persona par ugunsdrošību 2. Nodarbināto un iedzīvotāju pienākumi

1.7. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits Objektā

1.7.1. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits Objektā ir 30 personas.

2. ATBILSTOŠI OBJEKTA VAI TERITORIJAS LIETOŠANAS VEIDAM – CITAS UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS UN NORĀDĪJUMI, KAS NAV MINĒTI ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ

2.1. Objektā nav nepieciešams ievērot citas ugunsdrošības prasības, kas nav šajā instrukcijā.

3. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK UZTURĒTI EVAKUĀCIJAS CEĻI UN PIEBRAUCAMIE CEĻI PIE OBJEKTA

3.1. Atbildīgajam par ugunsdrošību nepieciešams:

- 3.1.1. Periodiski veikt Objekta apskati, kontrolēt ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Objektā un organizēt šo noteikumu pārkāpumu novēršanas pasākumus.
- 3.1.2. Uzraudzīt, lai Objektam piegulošā teritorija tiktu uzturēta lietošanas kārtībā, laikus remontēta un attīrīta no sniega.
- 3.1.3. Uzraudzīt, lai netiktu ierobežota ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšana Objektam.
- 3.1.4. Uzraudzīt, lai tiktu veikta teritorijas attīrīšana no degtspējīgiem atkritumiem, sausās zāles un kultūraugu atliekām vismaz 10 m attālumā no Objekta.
- 3.1.5. Izvietot evakuācijas zīmes (skat. 2. un 3. attēlu) tā, lai tās nemaldinātu lietotāju.



2. attēls. Zīmes “Evakuācijas ceļa virziens”.



3. attēls. Zīme “Evakuācijas izeja”.

- 3.1.6. Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem un ir apzīmētas ar drošības zīmēm. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm.
- 3.1.7. **Evakuācijas ceļos aizliegts:**
 - 3.1.7.1. cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkot ar aizdariem, aizbīdņiem, slēdzenēm un citām ierīcēm, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā vai citādi ierobežo to atvēršanu no iekšpuses;
 - 3.1.7.2. evakuācijai paredzētās durvis aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem;
 - 3.1.7.3. pārbūvēt evakuācijas ceļus vai mainīt durvju vēršanās virzienu, neievērojot būvnormatīvos noteiktās prasības;
 - 3.1.7.4. izvietot uz grīdas segumu (pārklājumu) un dekorācijas, kas traucē, vai apgrūtina cilvēku evakuāciju;
 - 3.1.7.5. izvietot dekorācijas un apdares materiālus, kas var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos;
 - 3.1.7.6. novietot priekšmetus, kas apgrūtina piekļūšanu ugunsdzēsības iekārtām un ietaisēm.
- 3.1.8. **Piebraucamie ceļi pie Objekta:**
 - 3.1.8.1. ceļus un piebrauktuves pie Objekta uztur tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu.

3.2. Iedzīvotāju un nodarbināto pienākumi attiecībā uz evakuācijas un piebraucamo ceļu uzturēšanu:

- 3.2.1. Evakuācijas ceļus un evakuācijai paredzētās durvis neaizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem;
- 3.2.2. Nenovietot automašīnas tā, lai ierobežotu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu Objektam.

4. OBJEKTA UGUNSDROŠĪBAI NOZĪMĪGO INŽENIERTEHNISKO SISTĒMU EKSPLOATĀCIJAS PRASĪBAS, DROŠĪBAS PASĀKUMI, KAS VEICAMI UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS BOJĀJUMA LAIKĀ, UN UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS IEKĀRTU (IERĪČU) EKSPLOATĀCIJAS TERMIŅŠ

4.1. Objektā nav ierīkotas ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas.

5. TEHNOLOĢISKĀ PROCESA APRAKSTS, SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA UN UGUNSBĪSTAMĪBA, LIETOJAMO UN UZGLABĀJAMO VIELU UN PRIEKŠMETU SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA UN UGUNSBĪSTAMĪBA, KĀ ARĪ MINĒTO VIELU UN PRIEKŠMETU IZMANTOŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Objektā netiek veikti tehnoloģiskie procesi, uzglabātas ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas.

6. UGUNSBĪSTAMO DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Objektā nenotiek ugunsbīstamie darbi.

7. RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

7.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) izsaukšanas kārtība

7.1.1. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā nekavējoties zvanīt 112, nosaucot:

7.1.1.1. Objekta adresi – Limbažu iela 3, Valmiera;

7.1.1.2. ugunsgrēka izcelšanās vietu;

7.1.1.3. savu vārdu, uzvārdu;

7.1.1.4. tālruņa numuru.

7.1.2. **Atceries, ka pirmais klausuli noliek Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operators!**

7.1.3. Par aizdegšanos nekavējoties ziņot atbildīgajai personai par ugunsdrošību Objektā – apsaimniekotājam Aigaram Āboltiņam, mob.tel. +371 29258871.

7.1.4. Ugunsgrēka gadījumā veikt visus iespējamus pasākumus ugunsgrēka likvidēšanai un ierobežošanai, ja tas nerada draudus jūsu veselībai un dzīvībai.

7.1.5. Saņemot informāciju par evakuāciju, nekavējoties to izpildīt.

7.1.6. Vispārējā apziņošanas shēma ugunsgrēka gadījumā noteikta *Pielikumā Nr. 1*.

7.2. Cilvēku evakuācijas kārtība

7.2.1. Ja ir apdraudētas cilvēku dzīvības, tad nekavējoties jāorganizē viņu glābšana, izmantojot šim nolūkam visus spēkus un līdzekļus.

7.2.2. Evakuējoties izmantot visdrošākos un īsākos evakuācijas ceļus.

- 7.2.3. Evakuācijas kārtību nosaka atkarībā pēc ugunsgrēka izcelšanās vietas. Pirmie cilvēki ir jāevakuē no tām telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos cilvēku dzīvība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augstākiem stāviem.
- 7.2.4. Evakuējoties no apdzīvojamās telpas, koplietošanas telpās vai darba vietas jāapskatās sev blakus esošās telpas, vai tur nav palicis kāds iedzīvotājs, apmeklētājs vai nodarbinātais, un jāinformē tur esošie cilvēki par evakuāciju.
- 7.2.5. Darīt visu iespējamo panikas novēršanai, nomierinot cilvēkus un konstruktīvi informēt par plānoto rīcību.
- 7.2.6. Evakuējoties pa kāpnēm, centieties turēties pie margām.
- 7.2.7. Piedūmotā vai degošā telpā virzīties rāpus, turot galvu tuvāk grīdai. Virzoties piedūmotā telpā, rāpot tuvu sienai, lai nezaudētu orientēšanās virzienu.
- 7.2.8. Ja Jums aizdegas drēbes, nekrītiēt panikā un neviciniet rokas, jo tas tikai veicinās liesmu izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, nogulieties uz zemes, sāciet vārtīties uz priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir sega (galējās nepieciešamības gadījumā mētelis), aptiniet to sev apkārt, tas palīdzēs noslāpēt liesmas.
- 7.2.9. Ja ieraugāt, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieņemiet par pašsaprotamu, ka viņš zina, kā rīkoties. Vispirms paziņojiet, ka viņam deg drēbes, tad nogrūdiet viņu pie zemes un ripiniet uz priekšu un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest. Rīkojieties ātri.
- 7.2.10. Ja ir iespēja, tad apģērbieties, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz ielas.
- 7.2.11. Neiet atpakaļ ēkā, telpā, kamēr to nav atļāvuši VUGD nodarbinātie.
- 7.2.12. Pēc VUGD ierašanās, pakļauties VUGD amatpersonai un rīkoties saskaņā ar viņa norādījumiem.
- 7.2.13. Saglabāt mieru, neveikt sasteigtas darbības.
- 7.2.14. Ievērot atbildīgo personu norādījumus.
- 7.2.15. Palīdzēt citiem, norādot tuvāko evakuācijas izeju.
- 7.2.16. Virzīties pa evakuācijas ceļiem, uz kuriem ir attēlotas durvis un cilvēka siluets ar bultu evakuācijas virzienā (*skat. 2. un 3. attēlus*).
- 7.2.17. Ja Jums liekas, ka esat kaut ko aizmirsis, nekad neejiet atpakaļ! Jūs varat radīt sastrēgumu, pakļaujot briesmām gan savu, gan citu cilvēku veselību un dzīvību.
- 7.2.18. Nenostāties pie izejas, bet doties uz drošas pulcēšanās vietu. Nenospriestot (nenobloķēt) ceļu tiem, kas nāk aiz jums, kā arī palīdzības dienestiem (policijai, ugunsdzēsējiem vai medicīnas darbiniekiem).
- 7.2.19. Drošas pulcēšanās vieta ugunsgrēka gadījumā:

Dārziņu zonā pie sētas (*skat. 4. attēlu*)



4. attēls. Droša pulcēšanās vieta

- 7.2.20. Pakļauties ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītājam – VUDG amatpersonai – un rīkoties saskaņā ar viņa norādījumiem!
- 7.2.21. Informēt VUGD amatpersonu par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka vietā, raksturo Objekta ugunsbīstamību.
- 7.2.22. Ja nav iespējams evakuēties:
 - 7.2.22.1. nekrist panikā, objektīvs situācijas novērtējums un pareizas rīcības izvēle palielina iespējas izglābties;
 - 7.2.22.2. ja durvis ir karstas, nevērt tās vaļā;
 - 7.2.22.3. palikt savā vietā, mēģināt radīt troksni, lai pievērstu sev uzmanību un gaidīt palīdzību;
 - 7.2.22.4. ja nav iespējams sagaidīt palīdzību, var izmantot pirmā stāva logu. Tikai galējās nepieciešamības gadījumā, esot otrajā stāvā un nākošajos stāvos, var izmantot logu izklūšanai no telpām. Pēc iespējas ilgāk atlikt izlekšanu pa logu. Gaidīt palīdzību!
 - 7.2.22.5. ja telpā ir logi, atvērt tos tikai nedaudz, lai pievērstu apkārtējo uzmanību,icinot drēbes vai radot troksni. Neturēt atvērtu visu laiku;
 - 7.2.22.6. turēties zem loga, tas atļaus elpot svaigu gaisu no ārpuses;
 - 7.2.22.7. ja nav izdevies izklūt no ēkas uguns šķēršļa vai kādu citu apstākļu dēļ, mēģināt sazināties ar glābšanas dienestu pa tālr. 112, skaidri un precīzi paziņojot savu atrašanās vietu;
 - 7.2.22.8. aizvērt telpas durvis, noblīvēt durvju šķirbas, lai mazinātu dūmu iekļūšanu telpā, kurā atrodaties;
 - 7.2.22.9. ja telpa sāk piepildīties ar dūmiem, turēties pēc iespējas tuvāk grīdai ar seju uz leju. Aizsegt elpošanas ceļus ar auduma gabalu, lai mazinātu dūmu iekļūšanu elpceļos.

7.3. Kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai

- 7.3.1. Evakuējot cilvēkus ar veselības traucējumiem, jāņem vērā faktors – saasināta psihoemocionālā līdzsvara stabilitāte.
- 7.3.2. Cilvēku ar īpašajām vajadzībām evakuāciju veic viņa pavadošā persona vai Objekta iedzīvotāji vai nodarbinātie, saglabājot maksimāli iespējamo emocionālo un fizisko noturību.

- 7.3.3. Objekta iedzīvotāji un nodarbinātie ugunsgrēka gadījumā palīdz evakuēties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām no apdraudētām telpām uz drošas pulcēšanās vietu.
- 7.3.4. Norīkotās personas norāda evakuētiem cilvēkiem drošu pulcēšanas vietu drošā attālumā līdz tālākiem rīkojumiem.
- 7.3.5. Par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu atrašanos vietu Objektā ziņo VUGD darbiniekiem.

7.4. Inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība

- 7.4.1. Ūdensapgādi Objektam var atslēgt dzīvoklī Nr.5. Lēmumu par ūdens padeves atslēgšanu Objektā pieņem glābšanas darbu vadītājs.
- 7.4.2. Ugunsgrēka gadījumā:
 - 7.4.2.1. veikt tehnoloģisko iekārtu atslēgšanu vai pārslēgšanu tādā darba režīmā, ko neietekmē ugunsgrēks, saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas, tehniskajiem un drošības noteikumiem;
 - 7.4.2.2. ja Jūsu drošību (veselību un dzīvību) apdraud ugunsgrēks, tad tehnoloģisko iekārtu atslēgšanu neveikt.

7.5. Elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība

- 7.5.1. Saņemot informāciju par ugunsgrēka izcelšanos, Objektā atbildīgajam ir jāatslēdz elektropadeve, bet tikai tāda gadījumā, ja tas neapdraud viņa veselību un dzīvību.
- 7.5.2. Skapī, kas apzīmēts ar elektrības zīmi (*skat. 1. attēlu*), atrodas drošinātāji, kurus jāpārslēdz uz izslēgtu pozīciju, lai pilnībā atvienotu elektropadevi visam Objektam.
- 7.5.3. Ugunsgrēka gadījumā, nepieciešams veikt elektrības atslēgšanu vai pārslēgšanu tādā darba režīmā, ko neietekmē ugunsgrēks.
- 7.5.4. Ugunsgrēka gadījumā Objektā elektroenerģiju atslēdz atbildīgā persona – apsaimniekotājs Aigars Āboltiņš.
- 7.5.5. Galvenā elektrības atslēgšanas vieta – ēkas 2. kāpņu telpā.

7.6. Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā ugunsaizsardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtība

- 7.6.1. Objektā nav ierīkotas ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas.

7.7. Materiālo vērtību evakuācijas kārtība

- 7.7.1. Ja ugunsgrēks ir paša darba vietā (darba telpā), dzīvojamā telpā vai koplietošanas telpā, tā ir jāpamet nekavējoties.
- 7.7.2. Materiālo vērtību evakuāciju veic tikai tajos gadījumos, ja tas neapdraud Jūsu dzīvību!
- 7.7.3. Materiālo vērtību evakuācija Objektā ir jāveic nekavējoties pēc ugunsgrēka trauksmes saņemšanas, pēc iespējas vienlaicīgi ar evakuāciju.
- 7.7.4. Jāizvērtē ēkā vai būvē radusies situācija un jāmēģina evakuēt pašas svarīgākās materiālās vērtības (piemēram, svarīgu dokumentu mapes vai mantas, ko nozīmēja Objekta vadītājs).
- 7.7.5. Evakuētas materiālas vērtības izvietot un pārsegt ārpus ēkas tā, lai tās netraucētu dzēšanas darbus.
- 7.7.6. Gadījumā, ja nav izdevies evakuēt Objektā esošās vērtīgās mantas, par to ir jāziņo VUGD darbiniekiem.
- 7.7.7. Ja šos pasākumus nav iespējams veikt nekavējoties, vai tās apdraud nodarbinātā veselību vai dzīvību, telpas nekavējoties ir jāpamet.

7.8. Atbildīgo personu pienākumi ugunsgrēka gadījumā

- 7.8.1. Ziņot par ugunsgrēku VUGD, zvanot pa tālruni **112**.

- 7.8.2. Pārliecināties, ka informācija par ugunsgrēku nodota iedzīvotājiem, nodarbinātajiem un apmeklētājiem.
- 7.8.3. Atslēgt inženiertehniskās sistēmas, ja ugunsgrēka bīstamie faktori neapdraud dzīvību un veselību.
- 7.8.4. Darīt visu iespējamo panikas novēršanai, nomierinot cilvēkus, un konstruktīvi informēt par plānoto rīcību.
- 7.8.5. Pulcēt iedzīvotājus, nodarbinātos un apmeklētājus drošas pulcēšanās vietā.
- 7.8.6. Atbildīgā persona veic iedzīvotāju un nodarbināto uzskaiti, vai visi ir evakuējušies uz drošu pulcēšanās vietu.
- 7.8.7. Sagaidīt VUGD amatpersonas, sniegt informāciju par evakuācijas gaitu un norādīt tuvākos ceļus līdz ugunsgrēka vietai.
- 7.8.8. Jānodrošina VUGD darbiniekiem iespēju piekļūt Objektam un aizdegšanās vietai, jānorāda tuvāko hidrantu atrašanās vietas Objekta tuvākajā apkārtnē (*skat. Pielikumu Nr. 2.*), pēc ugunsdzēsēju ierašanās jāsniedz īss un precīzs situācijas apraksts.
- 7.8.9. Informēt VUGD amatpersonu par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka vietā.
- 7.8.10. Pēc VUGD ierašanās pakļauties amatpersonai un rīkoties saskaņā ar tās norādījumiem.

7.9. Iedzīvotāju un nodarbināto pienākumi ugunsgrēka gadījumā

- 7.9.1. Saņemot informāciju par ugunsgrēku, nekavējoties pamest ēku pa tuvāko pieejamo evakuācijas izeju un neaizšķērsojot brauktuvi, doties uz drošas pulcēšanās vietu.
- 7.9.2. Ziņot par ugunsgrēku VUGD, zvanot pa tālruni **112**.
- 7.9.3. Uzturēties drošas pulcēšanās vietā, līdz tālākiem atbildīgās personas norādījumiem.
- 7.9.4. Aizliegts atstāt drošas pulcēšanās vietu bez atbildīgās personas atļaujas.
- 7.9.5. Neiet atpakaļ ēkā, telpā, kamēr to nav atļāvuši VUGD nodarbinātie.

Izstrādāja:

SIA "FN-SERVISS"


Ugunsdrošības speciālists Iveta Luntēna _____
(paraksts)*

PIELIKUMI


Pielikums Nr. 1. Vispārēja apziņošanas shēma trauksmes gadījumā.

Pielikums Nr. 2. Tuvāko ugunsdzēsības hidrantu atrašanās vieta.

Vispārēja apziņošanas shēma trauksmes gadījumā

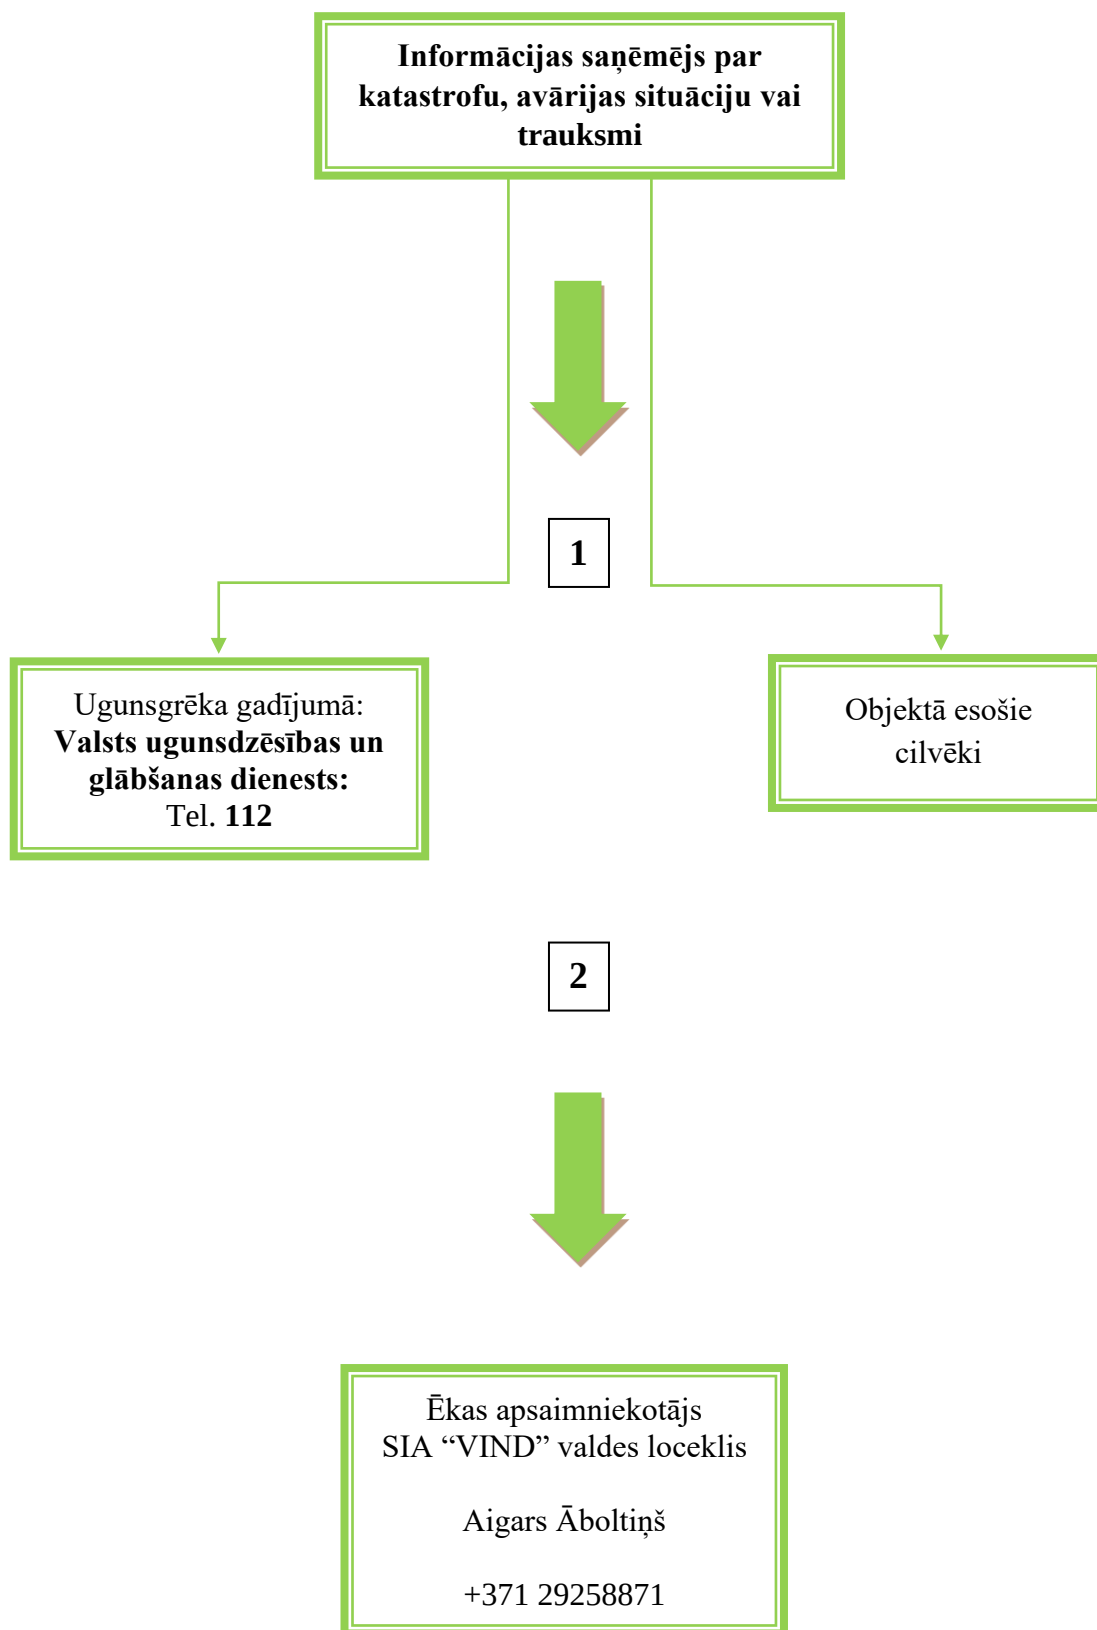

Tuvāko ugunsdzēsības hidrantu atrašanās vieta



APLIECĪBA
par profesionālās pilnveides izglītību
Sērija PA N° 0018149

IVETA LUNTĒNA
personas kods: 021085-11355

SIA „FN-SERVISS”
Mācību centrā „DROŠĪBA”

ir apguvis profesionālās pilnveides izglītības
programmu


30P 861 061 Ugunsdrošība un aizsardzība

Mācību centra direktore

M. Gaile

Sekretārs

A. Āboltiņa

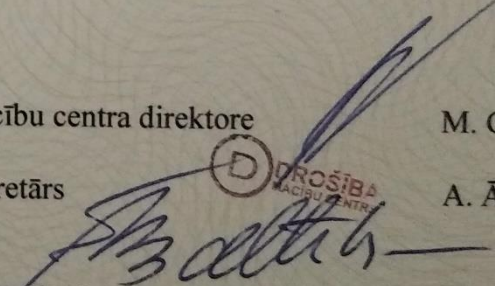
Apliecība izsniegta Rīgā
2021. gada 06. maijā
Reģistrācijas Nr.3960